

嘉義縣消防局住宅用火災警報器成功案例

壹、案由：嘉義縣消防局朴子分隊獲報轄內南通路三段 7XX 號發生住宅火警，該棟為 1 樓磚造、2 樓鐵皮建築物，睡在 2 樓屋主聽見 1 住宅用火災警報器作動發出警報，確認為火災後，立即滅火並撥打 119 報案。

貳、火災概要：

一、時間：113 年 9 月 12 日 03 時 37 分。

二、地點：嘉義縣朴子市南通路三段 7XX 號。

三、建築物情形：1 樓磚造、2 樓鐵皮建築物。

四、起火處、起火原因：1 樓廚房起火、疑似瓦斯管線外洩不慎引起。

五、人員避難情形：睡在 2 樓屋主聽見 1 樓住宅用火災警報器聲響，立即前往 1 樓查看，並發現火災已無法撲滅，立即躲入室內並關上房門躲避，並撥打 119 報案。

六、初期滅火：發現時已起火燃燒，無法滅火。

七、消防人員搶救過程：到場後立即布線進入搶救，並由救災人員順利將避難人員救出送醫，僅受輕微嗆傷。

八、住宅用火災警報器動作情形：

（一）設置位置：一顆住警器裝於 1 樓大廳。

（二）動作情形：住宅用火災警報器偵測發出警報聲響，屋主聽到後立即查看並做適當之避難。

九、人員傷亡情形：2 人輕微嗆傷。

參、檢討分析：

一、住警器裝置情形：由消防隊發放之住警器。

二、火災原因：疑似瓦斯管線破損洩氣起火。

三、民眾通報、滅火等實際應變之成功或失敗之優缺點分析：

優點：該屋主聽見住宅用火災警報器發生警示音後，立即前往察看，確認火勢後，立即採取適當的反應行為，並撥打 119。



缺點：目前該戶僅安裝一顆住宅用火災警報器，建議該屋主應於每個居室、廚房分別構置偵煙式、定溫式住宅用火災警報器或裝設連動式住警

器，以加強住戶所在位置更明確聽到警報聲，以免起火處與警報器不同居室，導致蓄積煙量不足，於火災初期警報器無法作動，延誤最佳逃生時機。

肆、策進作為：

- 一、宣導民眾廚房用火人離火熄，也可使用爐火定時器或爐火感知裝置。
- 二、裝設瓦斯洩漏偵測器。
- 三、持續向朴子市眾推廣裝設住宅用火災警報器，加強宣導住戶自行購買、裝設於各寢室、廚房、走廊及樓梯，並每月自行檢測功能是否正常。
- 四、加強宣導「用火用電」之觀念及兩方向逃生原則。

伍、現場平面圖：

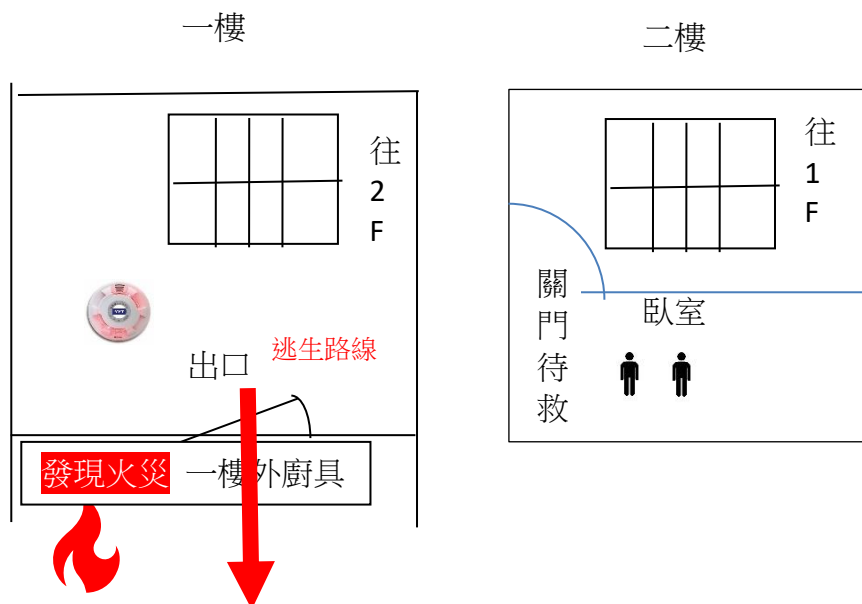

陸、現場照片：



圖一：火警現場全景



圖二：住警器掉落位置(一樓)

柒、及時宣導作為：

(一) 災後訪視宣導情形：



(二) FB 宣導情形：

Facebook interface showing the profile of 嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊 (Chiayi County Fire Department First Team Putuoshan Sub-Station). The profile includes a cover photo, a bio, and a post from September 13, 2023, about a fire incident at 113年09月12日凌晨3時XX分. The post text describes the incident and provides safety tips for residents.

管理粉絲專頁

嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊

專業主權板

同業報告

廣告中心

刊登廣告

加強推廣 Instagram 貼文

設定

更多工具

管理你在 Meta 應用程式上的業務

潛在顧客中心

Meta Business Suite

嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊

簡介

嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊

救災救護交流分享、問與答、提供大家一?

編輯個人簡介

粉絲專頁 · 災害防救中心

光復新街16號, Putuoshan City, Taiwan

+886 5 379 2075

cycdo.gfhg.gov.tw

推薦網站

24 小時營業

尚無評分 (1 則評論)

編輯詳細資訊

新增精選內容

精選

在想想什麼?

相片 / 影片

連續短片

直播視訊

精選

除非你訂閱任何內容，否則用戶看不到此精選單元。

管理

貼文

精選貼文

網格精選

嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊

由李文發發佈

9月13日下午10:26 · 6

報案時間：113年09月12日凌晨3時XX分
發生地點：朴子市南通路三段XXX號住宅火警
建築物概況：座落範圍地上2層磚造+鐵皮屋頂。
消防安全設備設置及動作情形：無設置消防設備。
安設住宅用火災警報器情形：有較設住警報器。
起火原因：待查。

提醒民眾注意事項：

(一) 應定期檢查瓦斯及各項使用電氣之安全。
(二) 小商店、餐館應定期檢查瓦斯管線是否有破損。
(三) 電線應盡量裝置於管內，勿纏繞。
(四) 烹飪時，應注意用火情形，並保持人體火源之觀念。
(五) 室內及屋外勿堆積雜物，以免造成逃生阻礙火勢蔓延。
(六) 瓦斯外洩時，不要點燃任何火種、火花，尤其不可開或關閉電燈、電扇或抽風機。
(七) 電線應定期檢查，必要時請更換。
(八) 電氣、電線要定期檢查，並注意用電安全。
(九) 緊急出入口、緊急避難通道等處，請勿堆積雜物，妨礙人員逃生。
(十) 如有使用電線，長時間不使用，應將電線先剪斷。
(十一) 室內應裝設「住宅用火災警報器」，當火災發生擴大前可以預警逃生或避難。

嘉義縣消防局第一大隊朴子分隊

有一張幸運的消防員一書

相片

查看所有相片