

臺北市政府消防局住宅用火災警報器成功案例教育資料

壹、案由：

於111年4月○日15時○分，臺北市政府消防局救災救護指揮中心接獲民眾報案指稱大同區一處住宅有警報聲響且有冒煙情形，本局立即派遣救災車輛前往。消防分隊到達經確認現場為屋主烹飪食物後爐火未關閉即離開，導致鍋具乾燒產生白煙啟動住宅用火災警報器。屋主聽到警報聲響即時關閉爐火。

貳、火災概要：

- 一、時間：111年4月○日15時○分。
- 二、地點：臺北市大同區民生西路○巷○弄○號○樓。
- 三、建築物情形：地上5層，RC構造建築物，住宅用途。
- 四、人員避難情形：無。
- 五、初期滅火：屋主聽到警報聲響即時關閉爐火。
- 六、住宅用火災警報器動作情形：
 - (一)住宅用火災警報器裝設於客廳牆面1只。
 - (二)廚房鍋具乾燒產生白煙，裝設於客廳牆面住宅用火災警報器偵知發報聲響。
- 七、財物損失及人命傷亡情形：無。

參、檢討分析：

- 一、住警器裝設時間：本件成功預警案例為臺北市政府消防局於107年10月28日執行「107年-4大-京站實業股份有限公司」免費補助裝設。
- 二、火災原因：住戶於廚房烹煮食物爐火未關閉而離開，人為疏忽導致。

肆、策進作為：

- 一、居家住宅用火災警報器應定期維護保養(每月至少自行檢測1次)，以保持功能正常，確保民眾生命安全。
- 二、宣導民眾除政府所補助裝設處外，應另自行購買裝設於住家內寢室、走廊、廚房及樓梯，藉以防護範圍更加完善。
- 三、宣導民眾於廚房烹煮時應有「人離火熄」之觀念，養成火源使用完畢隨時關閉瓦斯爐火習慣。
- 四、宣導民眾為使住宅用火災警報器能正常運作，廚房應安裝定溫式住警器，以防止誤動作。
- 五、宣導民眾家中內部隔間、地板、天花板等裝潢，應使用不燃性或耐燃材料，勿使用易燃之木質材質及易導熱鐵皮作為隔間之裝潢，確保室內防火區劃

完整，以免造成火勢及濃煙迅速擴大蔓延，阻礙逃生。


伍、現場平面圖：



陸、現場照片：



圖一：起火處(廚房)

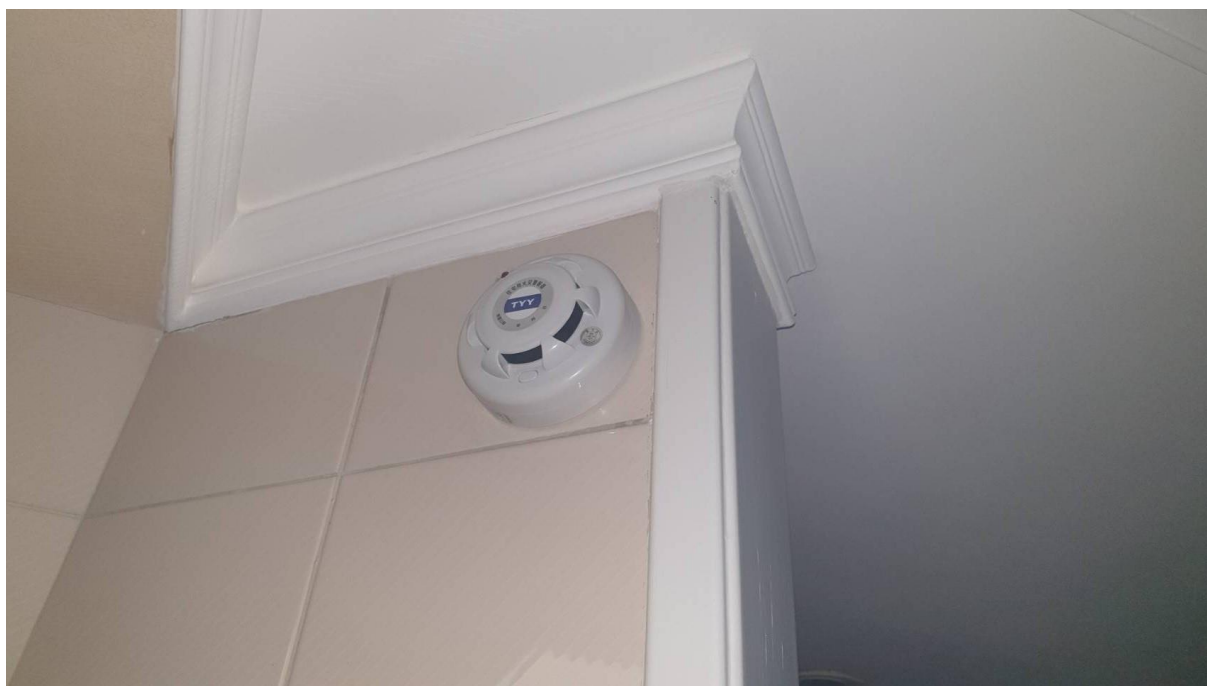

圖二：住警器安裝位置(客廳牆面)

柒、防範宣導

一、FB 宣導情形：

網址：<https://www.facebook.com/100064697798696/posts/376874674479123/>



臺北市政府消防局

19 小時 · 🌐

今(20)日下午大同區民生西路一處公寓住警器聲響大作，消防人員抵達現場屋主已自行關閉爐火，所幸屋主有安裝住宅用火災警報器，及時發揮功效警示屋主👍，避免造成更嚴重的災害！

感謝京站實業股份有限公司捐贈住宅用火災警報器👍👍

#安裝住警器有裝有保庇

#人離火熄

#住宅用火災警報器

👍住警器資訊網

<https://www.rfd119.tfd.gov.tw/>



二、社區居家訪視宣導情形：

